



DK: Valgfri termostattilslutning, V eller H.

Vigtigt: Returflow nærmest termostaten.

F : Montage libre de l'élément thermostatique (gauche ou droit)
Retour radiateur toujours du côté de l'élément thermostatique


NL: Vrije keuze van plaatsing thermostatisch element (links of rechts) - retour radiator altijd aan thermostaatzijde!

D : Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar.

Wichtig: Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite!

GB: Free connection (left or right) - return always on thermostat side

1

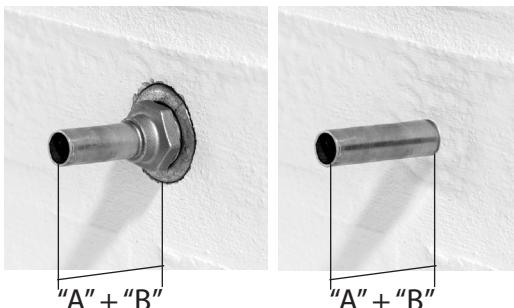


DK: Montér vægtilslutningsrørene og afkort til afstand "A"+"B"
F : Placez les tubes de liaison dans le mur et coupez à partir de : distance "A"+"B"

NL: Plaats de verbindingstuigen in de muur en snij : afstand "A"+"B"

D : Montieren Sie die Wandanschlussverbindungen und kürzen Sie auf das benötigte Maß "A"+"B"

GB: Fit cu-tube in wall and cut: Length = "A"+"B"

3

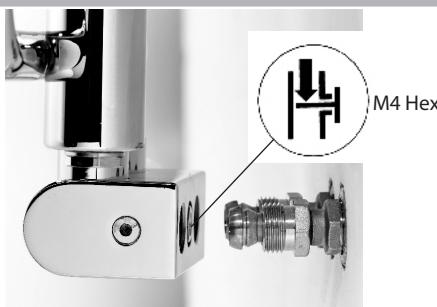

DK: Anbring radiatoren så ventilen styres på tilslutningsrørene.
F : Montez la vanne sur les tubes de liaison et fixez-la

NL: Breng het kraanhuis aan op de verbindingstuigen en maak vast

D : Setzen Sie den Heizkörper mit dem Ventil auf die Anschlussrohre.

GB: Use hexagon pads in valve inlets to align radiator on pipes

5



DK: Monter ventilen løst på radiatoren og mål afstand "A" fra ventil til væg

F : Déposez le radiateur sur une surface plane (sol). Placez la vanne (ne pas fixer) et mesurez la distance "A" entre la vanne et le sol.

NL: Leg de radiator op een vlak oppervlak (vloer). Plaats het kraanhuis (los) en meet de afstand "A" van kraanhuis tot vloer.

D : Montieren Sie das Ventil am Heizkörper und messen Sie den Wandabstand "A"

GB: Place radiator on floor, with mounted brackets, - fit valve (loose) and measure distance "A" from valve to floor.

2

Fittings for Soft steel and copper tube	Dim.	Danfoss Code	"B" (mm)
---	------	--------------	----------



Fittings for VPE PEX tubes



Fittings for Alupex tubes



4



DK: Markér position for radiatorbeslag

F : Indiquez la place des supports du radiateur et montez le radiateur selon les instructions du fabricant

NL: Markeer de plaats van de radiatorsteunen en monter de radiator zoals voorgeschreven door de fabrikant

D : Zeichnen Sie die Wandhalterungen an und montieren Sie den Heizkörper.

GB: Mark position of brackets and mount radiator

6



DK: Anbring klemforskruningerne og spænd tæt
 F : Fixez les connections
 NL: Schroef de klemverbindingen vast
 D : Befestigen Sie die Druckschrauben der Anschlussrohre.
 GB: Place fitting on pipes and tighten into valve

7



DK: Fastspænd ventilen mod radiatoren
 F : Fixez la vanne sur le radiateur
 NL: Maak het kraanhuis vast op de radiator
 D : Ziehen Sie das Ventil am Heizkörper fest.
 GB: Tighten valve to radiator

8

Technical data

Presetting and kv-values for $X_p = 0.5 - 2K$

Valve setting	1	2	3	4	5	6	7	N
kv- value (m^3/h)	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.36	0.42	0.49

DK: Forindstil ventilen og montér termostaten
 F : Réglez la valeur kv et placez l'élément thermostatique sur la vanne, si ce n'est pas encore fait
 NL: Stel de kv-voorinstelling in en plaats de radiatorthermostaat op het kraanhuis indien dit nog niet het geval is
 D : Schiesslich die Ventile voreinstellen und die Fühlerelement montieren.
 GB: Kv preset valve and connect thermostat if not already done

