

## Канальный термометр Модель A2G-61

WIKА типовой лист ТМ 48.02



другие сертификаты  
приведены на стр. 3



### Применение

- Для измерения температуры газообразной среды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Контроль температуры в каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха

### Особенности

- Простой монтаж
- Различные длины чувствительного элемента
- С монтажным шаблоном
- Уплотнение бутадиен-нитрильного каучука (NBR) для герметичного монтажа
- Номинальный диаметр 100



Канальный стрелочный датчик температуры,  
модель A2G-61

### Описание

Канальный термометр модели A2G-61 используется для контроля температуры в системах вентиляции.


Термометры поставляются с длиной зонда 100, 160, 200 и 300 мм. Входящее в комплект поставки и уже установленное уплотнение из бутадиен-нитрильного каучука обеспечивает герметичный монтаж в вентиляционном канале.

## Технические характеристики

Канальный термометр, модель A2G-61	
Номинальный диаметр	100
Измерительный элемент	Биметаллическая спираль
Диапазон измерения	-20 ... +60 °C
Погрешность	Класс 2 по EN 13190
Корпус	Алюминий
Фронтальная рамка	Алюминий, анодированный, неокрашенная
Смотровое стекло	Прозрачная безосколочная пластмасса
Гильза датчика	Латунь, Ø 9 мм с уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука
Форма присоединения	Кольцо спереди с 3 монтажными винтами
Погружная длина	100, 160, 200, 300 мм
Подстройка нуля	Снизу штока

## Размеры в мм

### Присоединение сзади

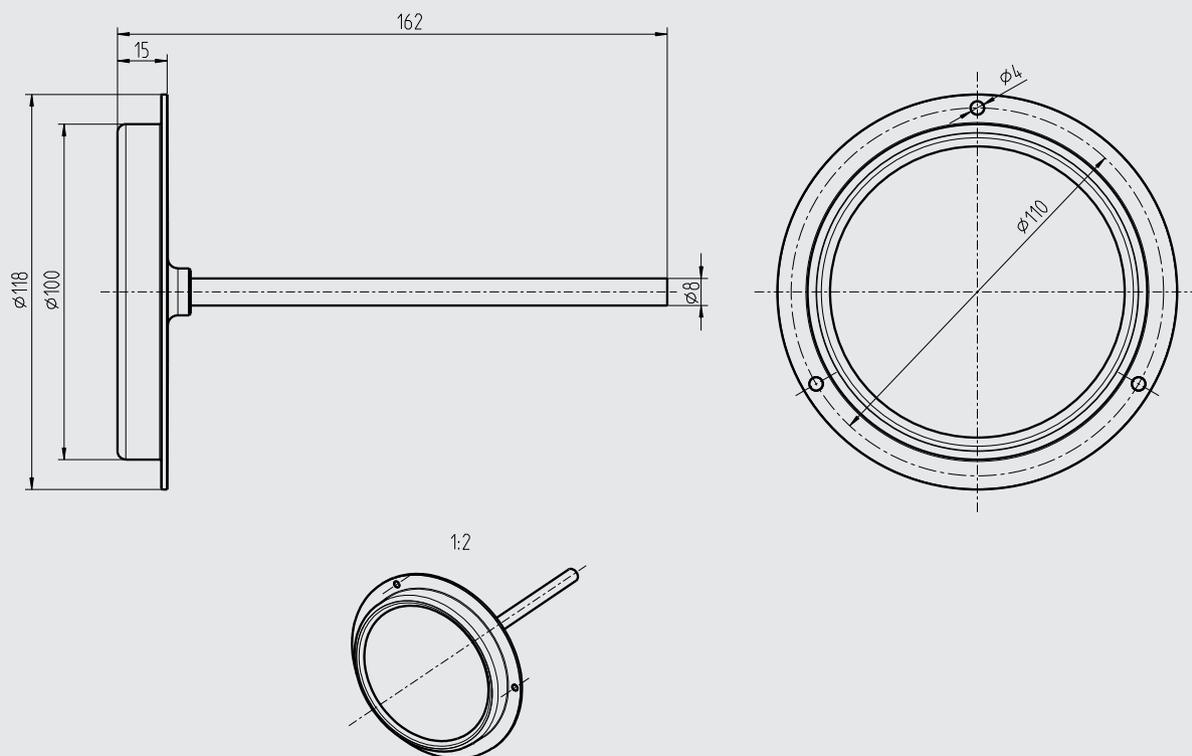

40404648.01

## Нормативные документы

Логотип	Описание	Страна
	<b>Декларация соответствия EU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Директива по электромагнитной совместимости</li><li>■ Соответствие RoHS</li><li>■ Директива WEEE</li></ul>	Европейский союз
	<b>ЕАС (опция)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Импортный сертификат</li><li>■ Директива по оборудованию, работающему под давлением</li></ul>	Евразийское экономическое сообщество
	<b>ГОСТ (опция)</b> Свидетельство о первичной поверке средств измерения	Россия
	<b>УкрСЕПРО (опция)</b> Свидетельство о первичной поверке средств измерения	Украина

## Сертификаты (опция)

- Протокол 2.2
- Сертификат 3.1

Нормативные документы и сертификаты приведены на веб-сайте

## Комплектность поставки

- Канальный термометр
- Монтажные винты - 3 шт.

## Информация для заказа

Модель / Диапазон измерения

© 04/2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.  
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.  
Возможны технические изменения характеристик и материалов.